


## かつのパワーの電源構成比

(令和4年度販売電力量 (kWh) 実績値)

当社は株式会社 UPDATER のbalancing・グループを通じて、永田発電所のFIT電源を再生可能エネルギー電気特定卸供給契約により、お客様に供給しております。FIT電源で足りない電気は、balancing・グループから調達し供給しています。

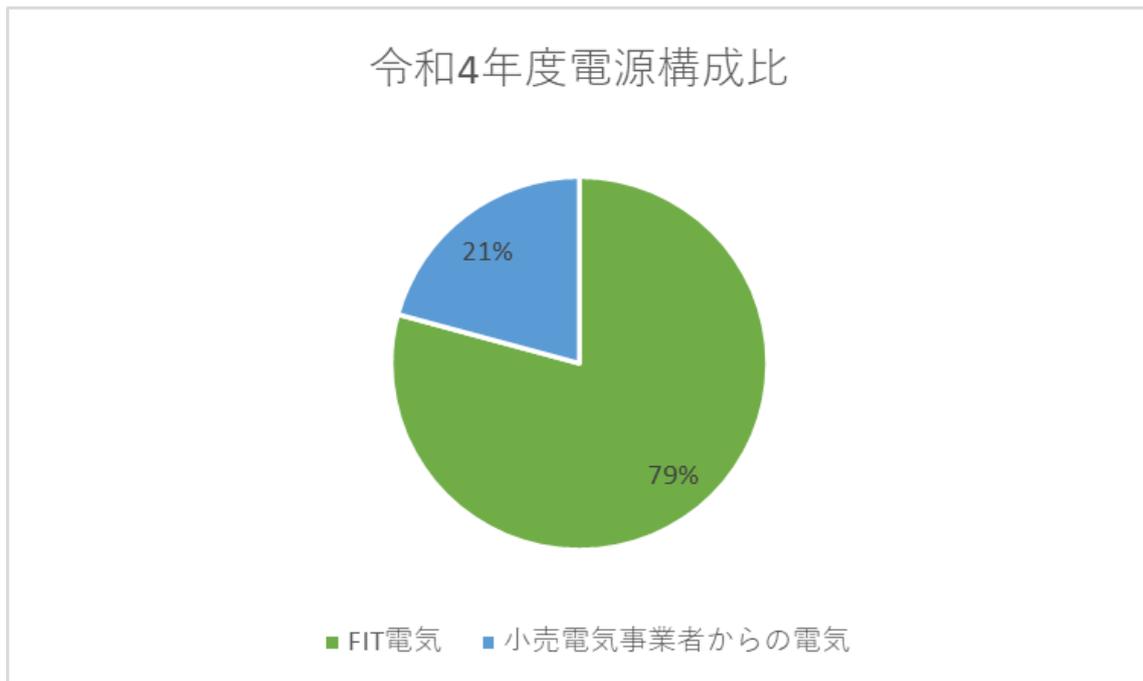

### 【電源について】

#### 1. FIT 電気

この電気を調達する費用の一部は、電気の利用者が負担する再エネ賦課金によって賄われており、CO<sub>2</sub>が排出されないことをはじめとする再生可能エネルギーとしての価値を訴求するにあたっては、国の制度上、非化石証書の使用が必要とされています。

当社が販売するFIT電気はCO<sub>2</sub>排出率について、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO<sub>2</sub>排出量を持った電気として扱われます。

#### 2. 小売電気事業者からの電気

当社は株式会社UPDATERのbalancing・グループに所属し、FIT電気で不足する電気はbalancing・グループから購入し供給しており、そのCO<sub>2</sub>排出係数は同社のCO<sub>2</sub>排出係数となります。